




**PAV. SUPERIOR**  
Esc. 1/100

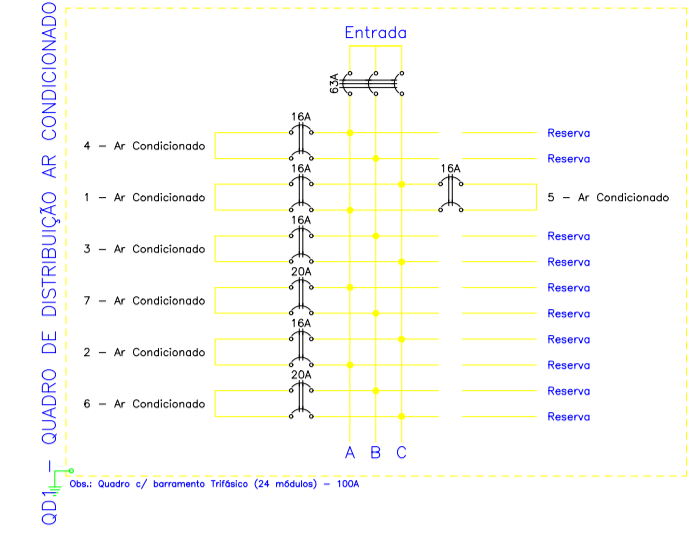

Ord.	Descrição	M. Carga	Vol.	Freq.	Quant.	Paq.	Cur.	Fator	Paq.	Cost.	Fator	Paq.	Cost.	Paq.	Cost.	Paq.	Cost.
1	Ar Condicionado	2	230V	60Hz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Ar Condicionado	2	230V	60Hz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Ar Condicionado	2	230V	60Hz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Ar Condicionado	2	230V	60Hz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Ar Condicionado	2	230V	60Hz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Ar Condicionado	2	230V	60Hz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Ar Condicionado	2	230V	60Hz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Ar Condicionado	2	230V	60Hz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Total</b>																	

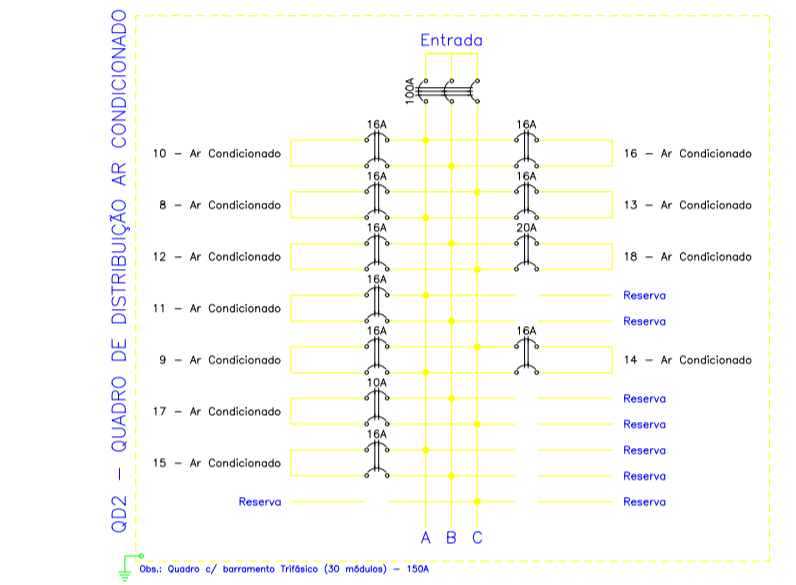

Ord.	Descrição	M. Carga	Vol.	Freq.	Quant.	Paq.	Cur.	Fator	Paq.	Cost.	Fator	Paq.	Cost.	Paq.	Cost.	Paq.	Cost.
10	Ar Condicionado	2	230V	60Hz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Ar Condicionado	2	230V	60Hz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Ar Condicionado	2	230V	60Hz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Ar Condicionado	2	230V	60Hz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Ar Condicionado	2	230V	60Hz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Ar Condicionado	2	230V	60Hz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Ar Condicionado	2	230V	60Hz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Ar Condicionado	2	230V	60Hz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Ar Condicionado	2	230V	60Hz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Ar Condicionado	2	230V	60Hz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Total</b>																	

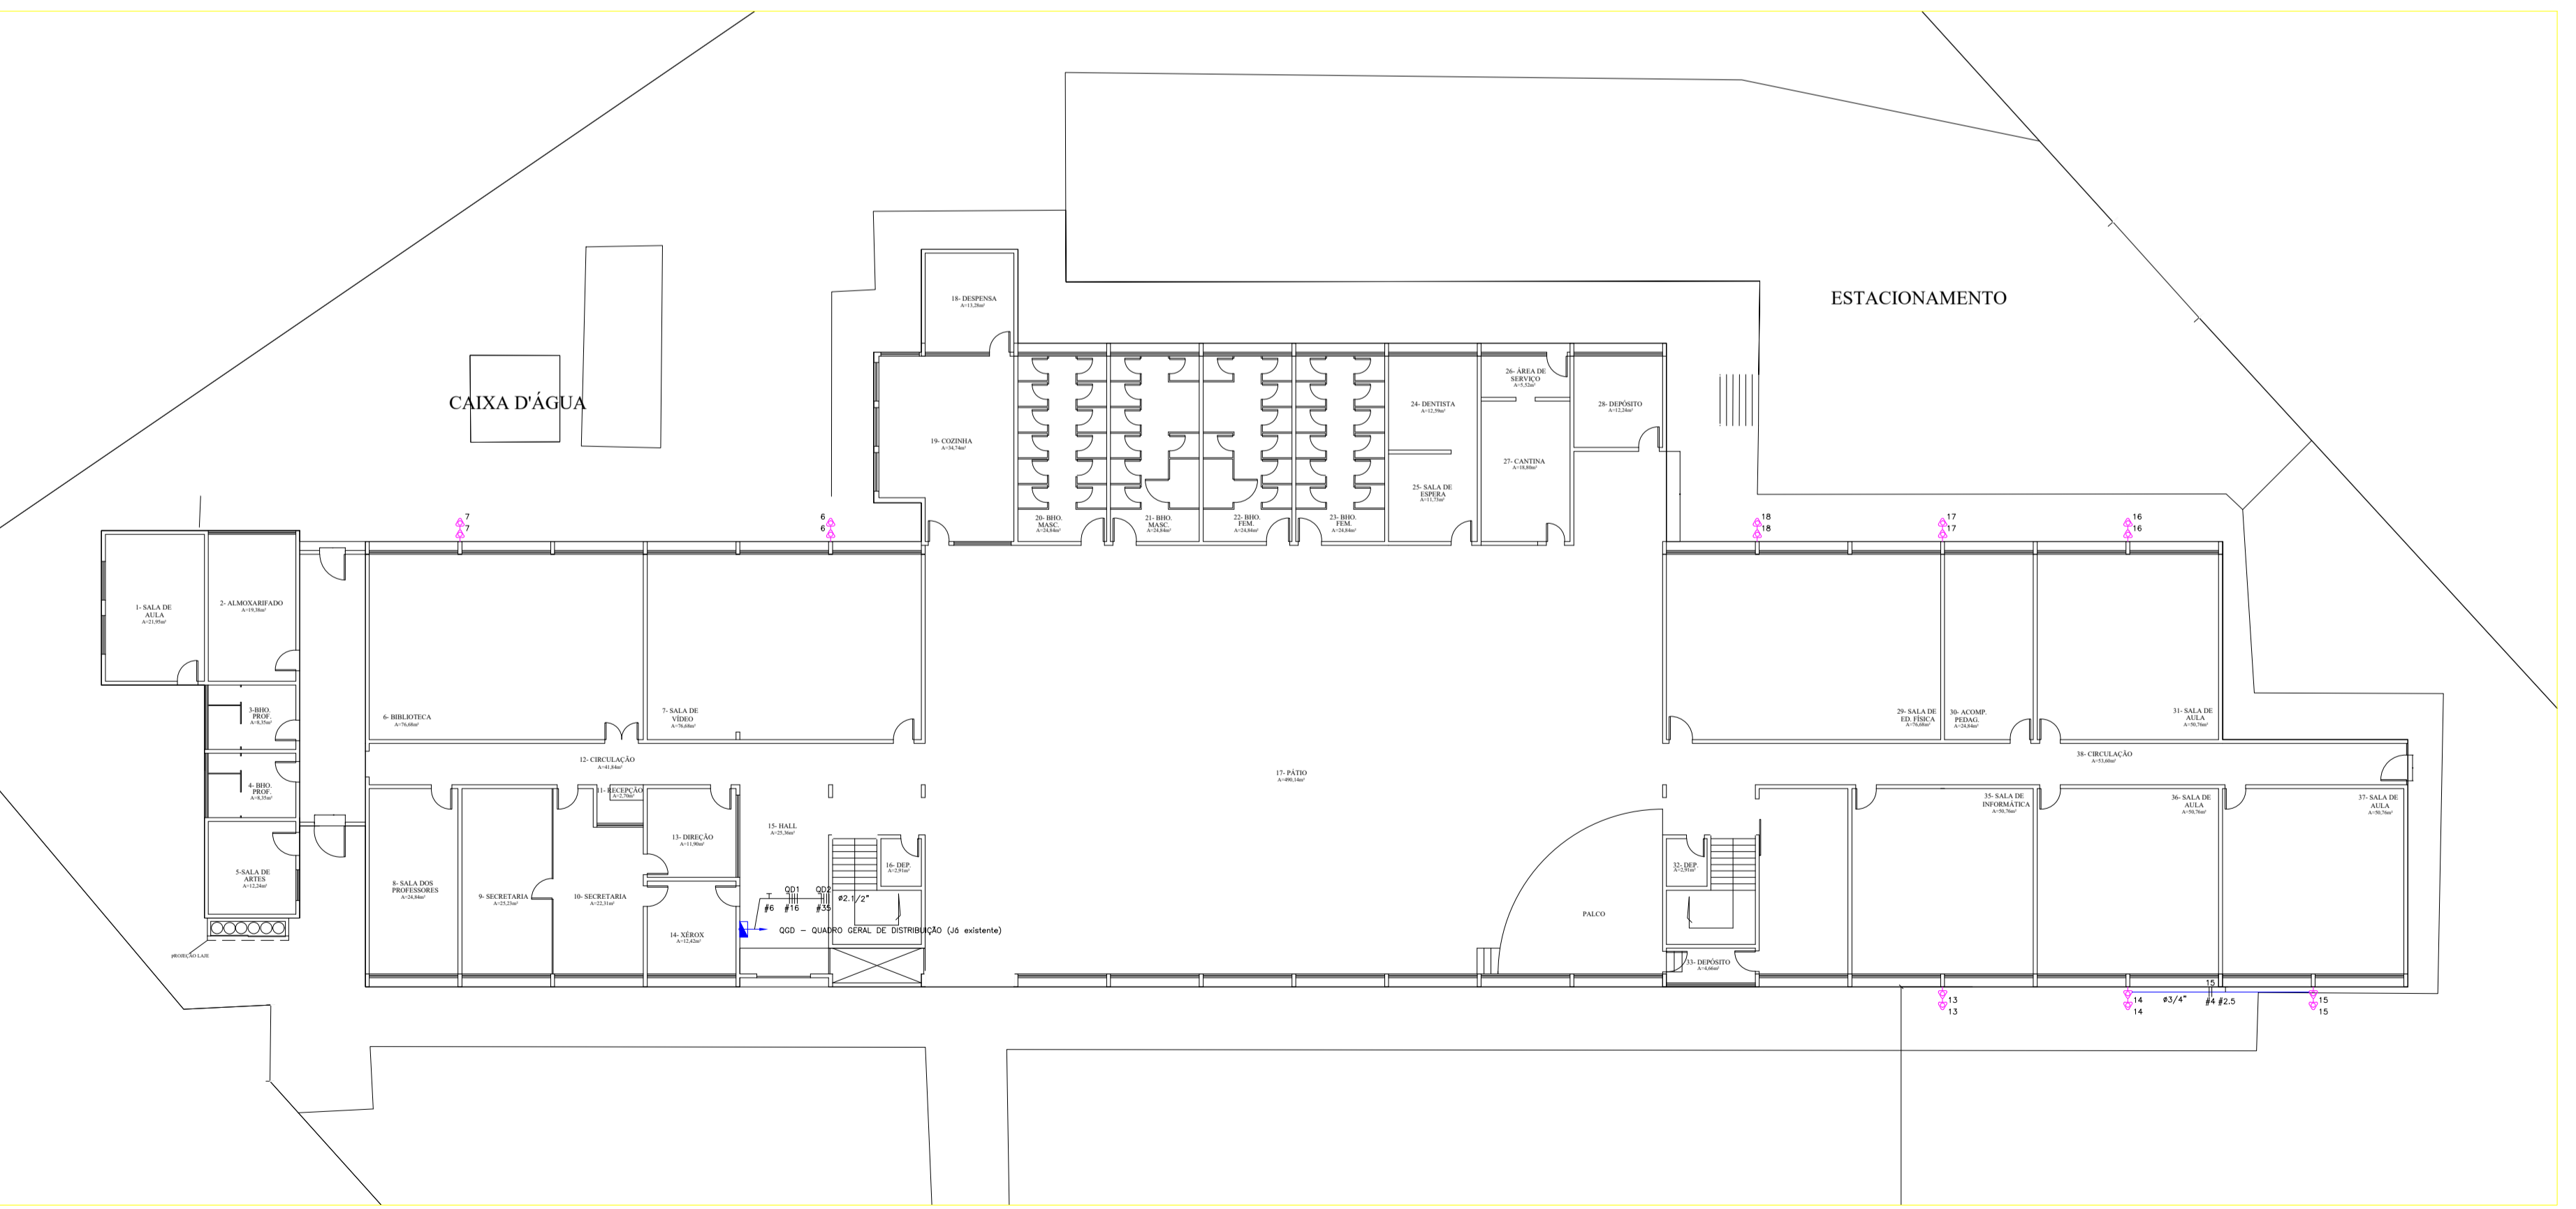

**TÉRREO**  
Esc. 1/100

- LEGENDA:**
- - Tampo para Ar Condicionado 2000 80x80 Btexas
  - - Tampo para Ar Condicionado 2400 80x80 Btexas
  - - Tampo para Ar Condicionado 2400 80x80 Btexas
  - - Caixa de passagem de teto
  - - Quadro Geral de luz e força
  - - Quadro Parcial de luz e força
  - - Disjuntor 63A - DIN Curvo C 100A 3P
  - - Disjuntor 63A - DIN Curvo C 10A 2P
  - - Disjuntor 63A - DIN Curvo C 16A 2P
  - - Disjuntor 63A - DIN Curvo C 20A 2P
  - - Disjuntor 63A - DIN Curvo C 32A 2P
  - - Disjuntor 63A - DIN Curvo C 63A 2P
  - - Extensões no Teto
  - - Tubo que Sobe (Inflar)
  - - Tubo que Desce (Inflar)
  - - Medida, Fio, Torno

**EMP. ARTHURINA DE OLIVEIRA D'INCAO**  
PROJETO TÉCNICO - ELÉTRICA  
CLIMATIZAÇÃO DE SALA DE AULA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU SP**  
Rua Afonso Rodrigues Cabral, 442  
PRESIDENTE VENCESLAU SP  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Avenida de São  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
Rua Alexandre de Gusmão, 1000

**PROPRIETÁRIO**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU SP

**LOCAL**  
Rua Afonso Rodrigues Cabral, 442  
PRESIDENTE VENCESLAU SP

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
Avenida de São

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**  
Rua Alexandre de Gusmão, 1000

**DESENHO: SETEMBRO/2021**

**ÁREA CONSTRUÍDA**  
PAT. TERREO ..... 1.284,14m²  
PAT. SUPERIOR ..... 248,85m²  
QUADRA COBERTA ..... 2.478,77m²

**ÁREA CONSTRUIVA**  
PAT. TERREO ..... 1.284,14m²  
PAT. SUPERIOR ..... 248,85m²  
QUADRA COBERTA ..... 2.478,77m²

**Projeto Técnico**  
Proj. Técnico - Elétrica  
CBA-SP 000000440  
AUT. 0000000000000000

**Projeto Técnico**  
Proj. Técnico - Elétrica  
CBA-SP 000000440  
AUT. 0000000000000000